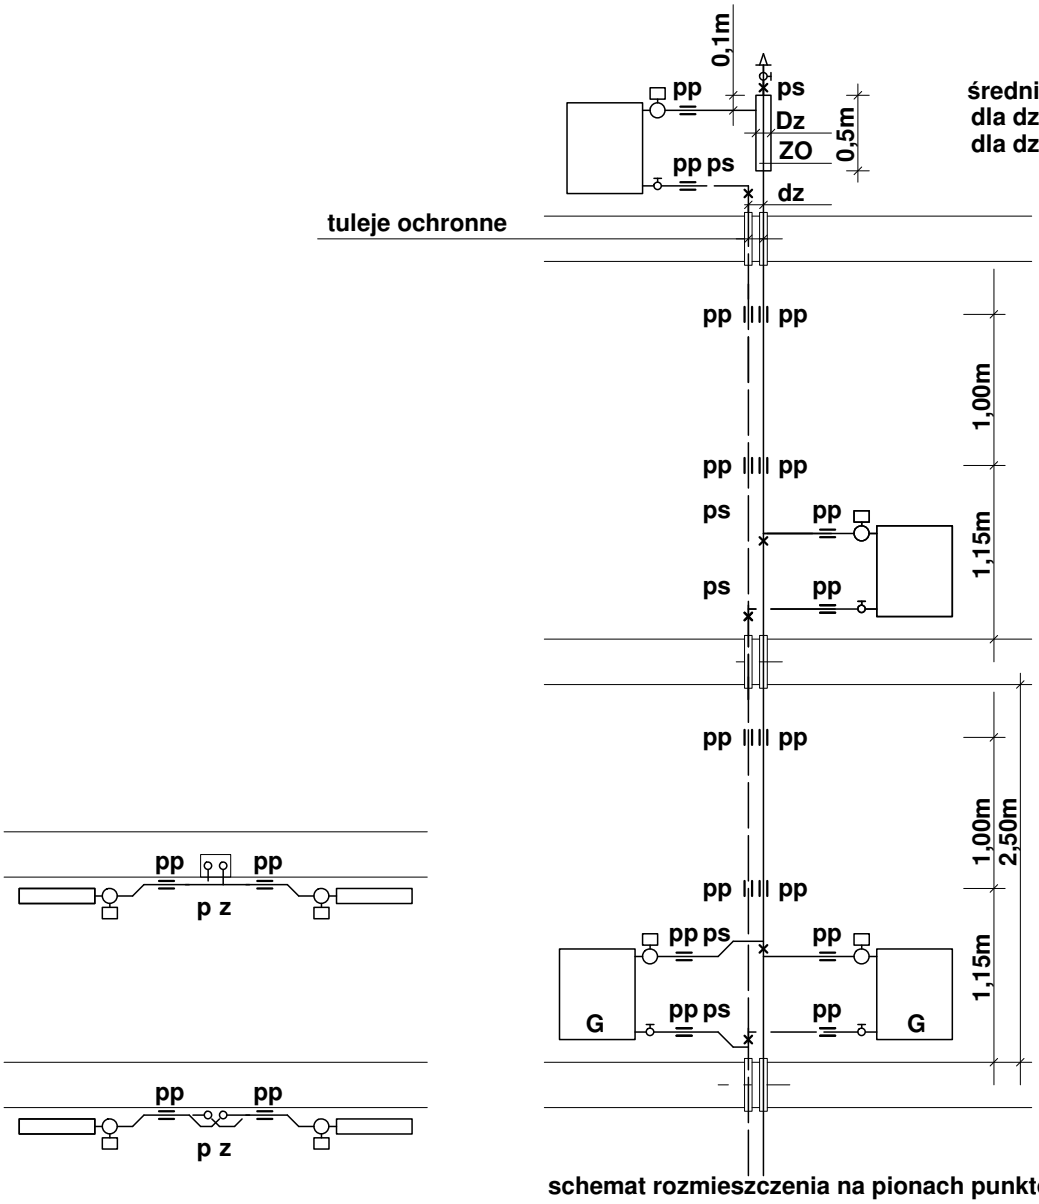

średnica zewnętrzna Z.O.
dla dz=20mm Dz 40mm
dla dz=25mm Dz 50mm

schemat rozmieszczenia na pionach punktów przesuwnych PP, stałych PS oraz zbiornika odpowietrzającego Z.O. dla instalacji z rur stabilizowanych z polipropylenu

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
I N S T A L A T O R
mgr inż. Tomasz Biedruna 01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8
www.ppis-tb.prv.pl e-mail tomaszbiedruna.instalator@op.pl
tel./fax 22 638 40 46 kom. 518 421 841

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WARSZAWA UL. GIERYMSKIEGO 1

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PP, PS, ZO NA PIONACH

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Tomasz Biedruna upr. nr St-242/77	mgr inż. Krzysztof Kamiński upr. nr St-173/82

BRANŻA	DATA	SKALA	RYS.
SANITARNA	08. 2019	1:100	S11